


		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37								
D muutos E muutos F muutos	A	TIEDOT																																		
	B	Projektin nimi: MX-PUMPPAAMOT																																		
	C	Suunnittelussa käytetty standardi: SFS-EN61439-1 JA 3 Tallennusmuoto: CADS, MS Word ja Excel																																		
	D	Sähköiset arvot:																																		
	E	Suurinsallittu etusulake: 16A Pääjännite: 400VAC Ohjausjännite: 230VAC Muut jännitteet: - Taajuus 50Hz Kotelointi: IP54																																		
	F																																			
	G																																			
	H	Johdinvärit:																																		
	J	Päävirtapiirit AC: musta Nolla AC: vaaleansininen Ohjausjännite AC: ruskea Ohjausjännite (+) DC: punainen Ohjausjännite (-) DC: valkoinen Ulkopuolisen järjestelmän jännite: oranssi Turvalaitteet ja turvapiirit: keltainen Suoja johdin PE: kelta-vihreä Toiminnallinen maa TE: vaaleanpunainen																																		
	K																																			
L M N O P R S	L	Kalusteiden mitoitus ovela: Kytkimien etäisyys Sivusuunnassa 70 mm Kytkimien etäisyys Pystysuunnassa 100 mm																																		
	M																																			
	N																																			
	O																																			
	P	Instrumentointi kaapelit:																																		
	R	Signaalit PELV ja SELV: Liicy, YSLY-JZ, YSLY-CY Signaalit AC: YSLY-JZ, YSLY-CY																																		
	S																																			
	A muutos B muutos C muutos	MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI																																		
			ID: 111230 MX-Tolppakeskus 3-V, 1:lle pumpulle, 2,5-4.0A																																	
			TYPE: SE432-400V-16A- RC-1P-cM08-RS-2Y 1L																																	
		Suunn. RSe /30.12.2024					Kokonaisuus					Sähköpositio					Työnumero																			
		Piirt. RSe					Lehti 1/5					Piiustusnumero					SÄH 2025012003																			
		Tark. JHo																																		

[illegible]

	Työnumero
5012003	

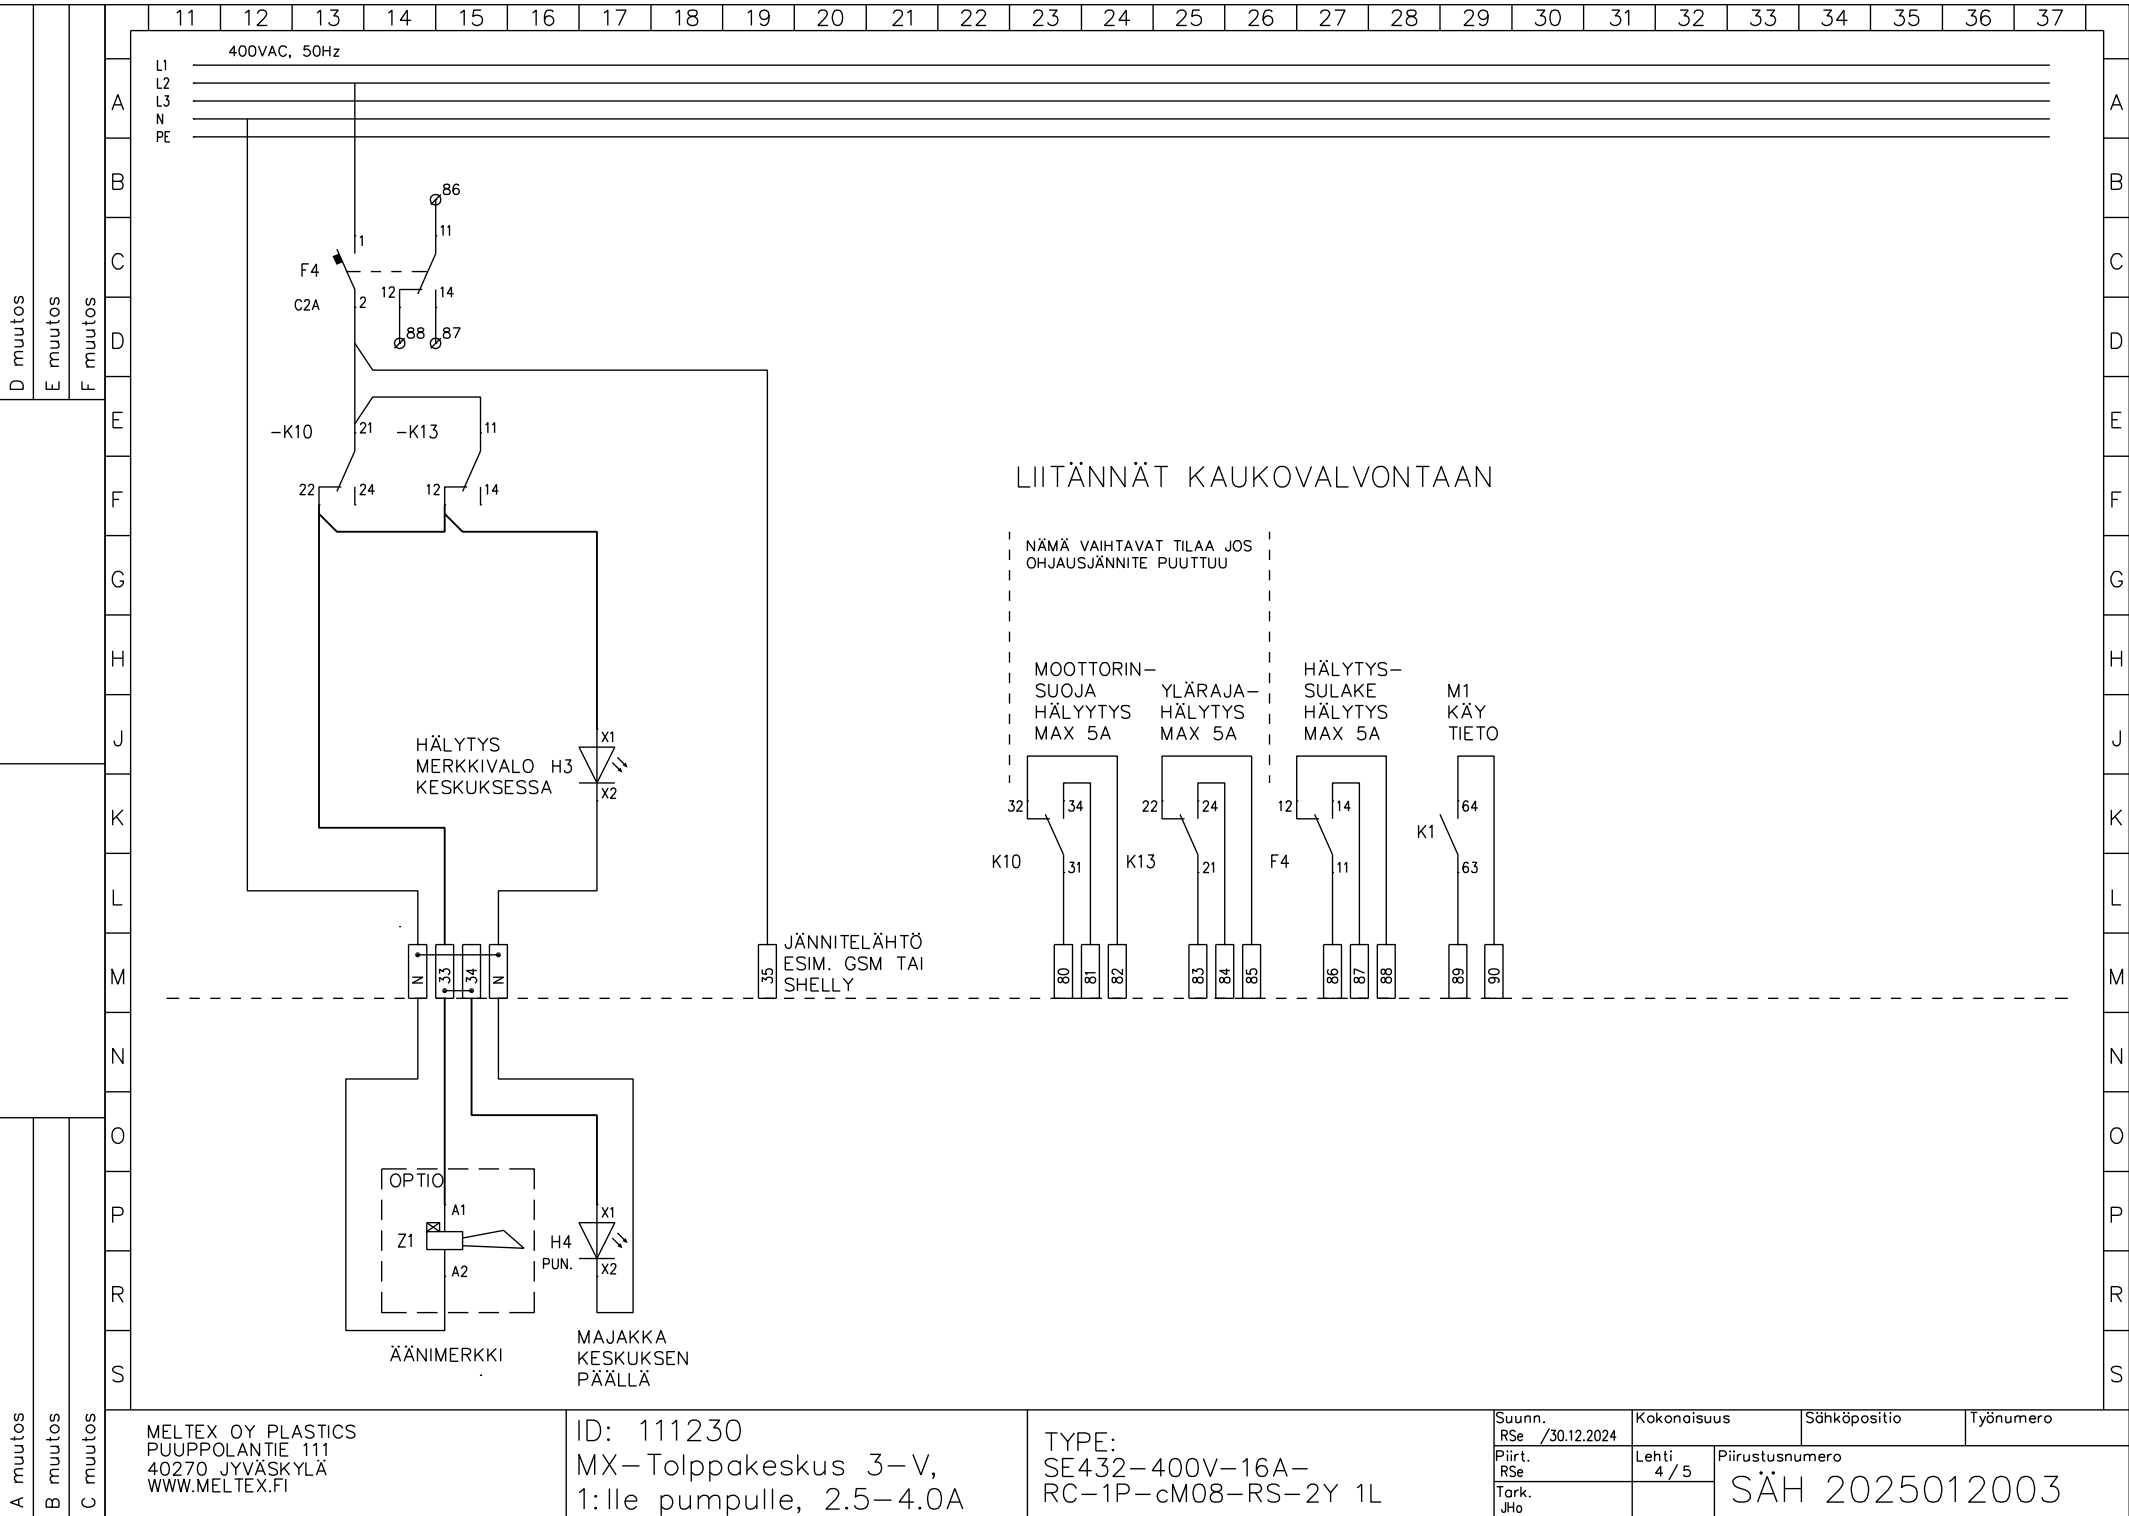

D muutos			E muutos			F muutos			TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.											
									1		KOTELO	NSYS3D4320P	SCHNEIDER			1												
									2	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 3P 20A 415V	SCHNEIDER			1												
									3	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA	TeSys GV2ME08 2,5–4,0A	SCHNEIDER			1												
									4		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER			1												
									5	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
									6	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1												
									7		APUKOSKETIN HÄLYTYS	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER			1												
									8	S1	VAIHTOKYTKIN 3–ASENTOINEN	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1												
									9	H1/S2	VIHR. KÄY VALO + KÄSIAJOPAINIKE	iPB 230VAC	SCHNEIDER			1												
									10	H3	MERKKIVALO PUNAINEN	iIL 230V	SCHNEIDER			1												
									11	K1	MOOTTORINOHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER			1												
									12		APUKOSKETIN	LA1KN20 2NO	SCHNEIDER			1												
									13	K10	MOOTTORINSUOJA APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									14		RELEKANTA	RXZE2S114M 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									15	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									16		RELEKANTA	RXZE2S114M 4 C/O	SCHNEIDER			1												
									17	CNT1	TUNNILASKURI	BW70.18 230v	MÜLLER			1												
									18	Z1	MERKKIVALO KANTA SUORA	BASE BHW BASE BL	AUER SIGNAL			1												
									19		MERKKIVALO KUPU PUNAINEN		AUER SIGNAL			1												
									20	R1	VASTUS	10W/m, 1m																
									21	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO															
									22																			
									23		LAIPPATIIIVISTE	M50 FIBOX MFM8–12	FIBOX															
									24		PUTKILAIPPA KL60 100061978	KL60 100061978	PIKE															
									25																			
									26																			
									27																			
									28																			
									29																			
									30																			
									31																			
									32																			
									33																			
									34																			
									35																			
A muutos			B muutos			C muutos			MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI				ID: 111230 MX–Tolppakeskus 3–V, 1:lle pumpulle, 2.5–4.0A				TYPE: SE432–400V–16A– RC–1P–cM08–RS–2Y 1L				Suunn. RSe /30.12.2024		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro	
																	Piirt. RSe		Lehti 5/5		Piirustus n:o							
																	Tark. JHo				SÄH 2025012003							