

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

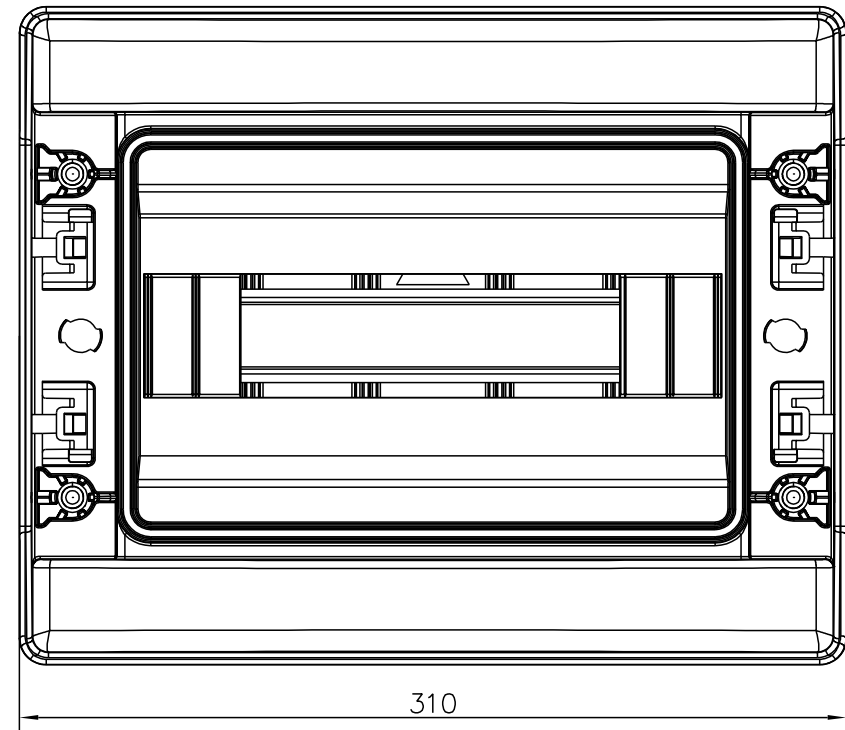
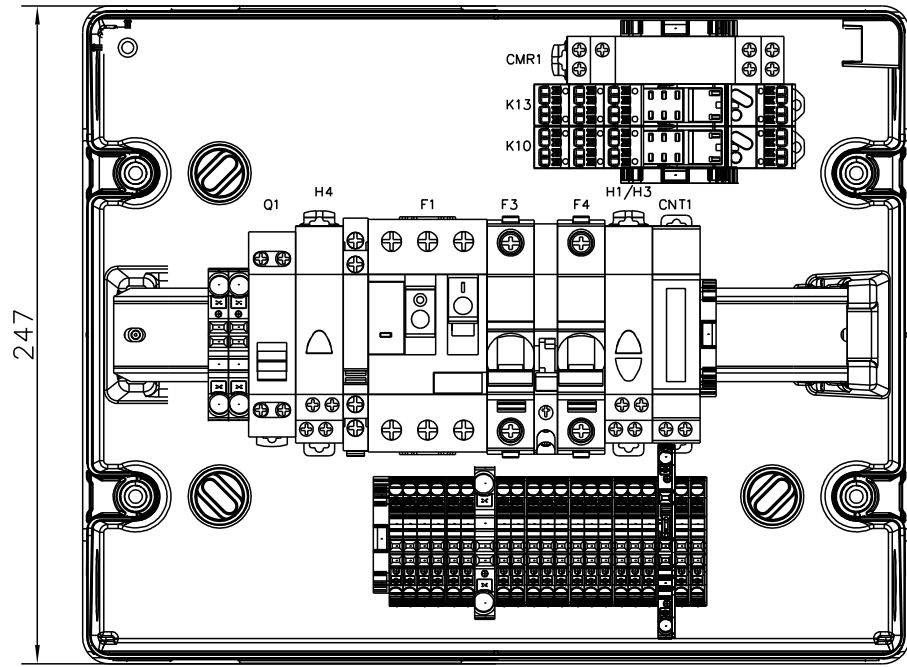
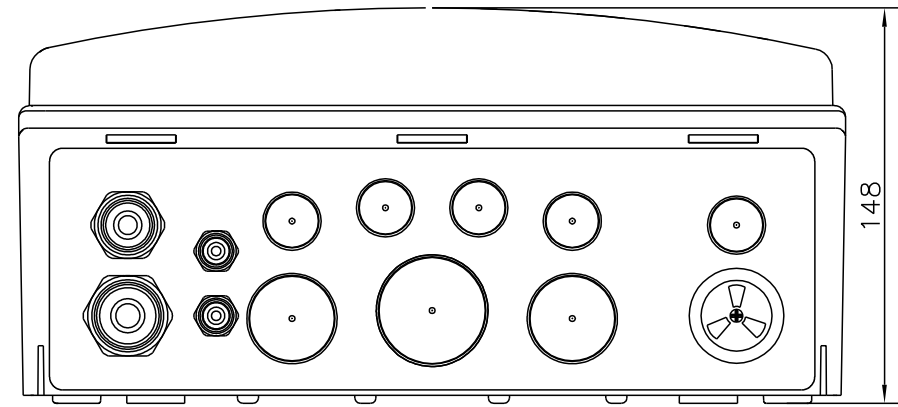


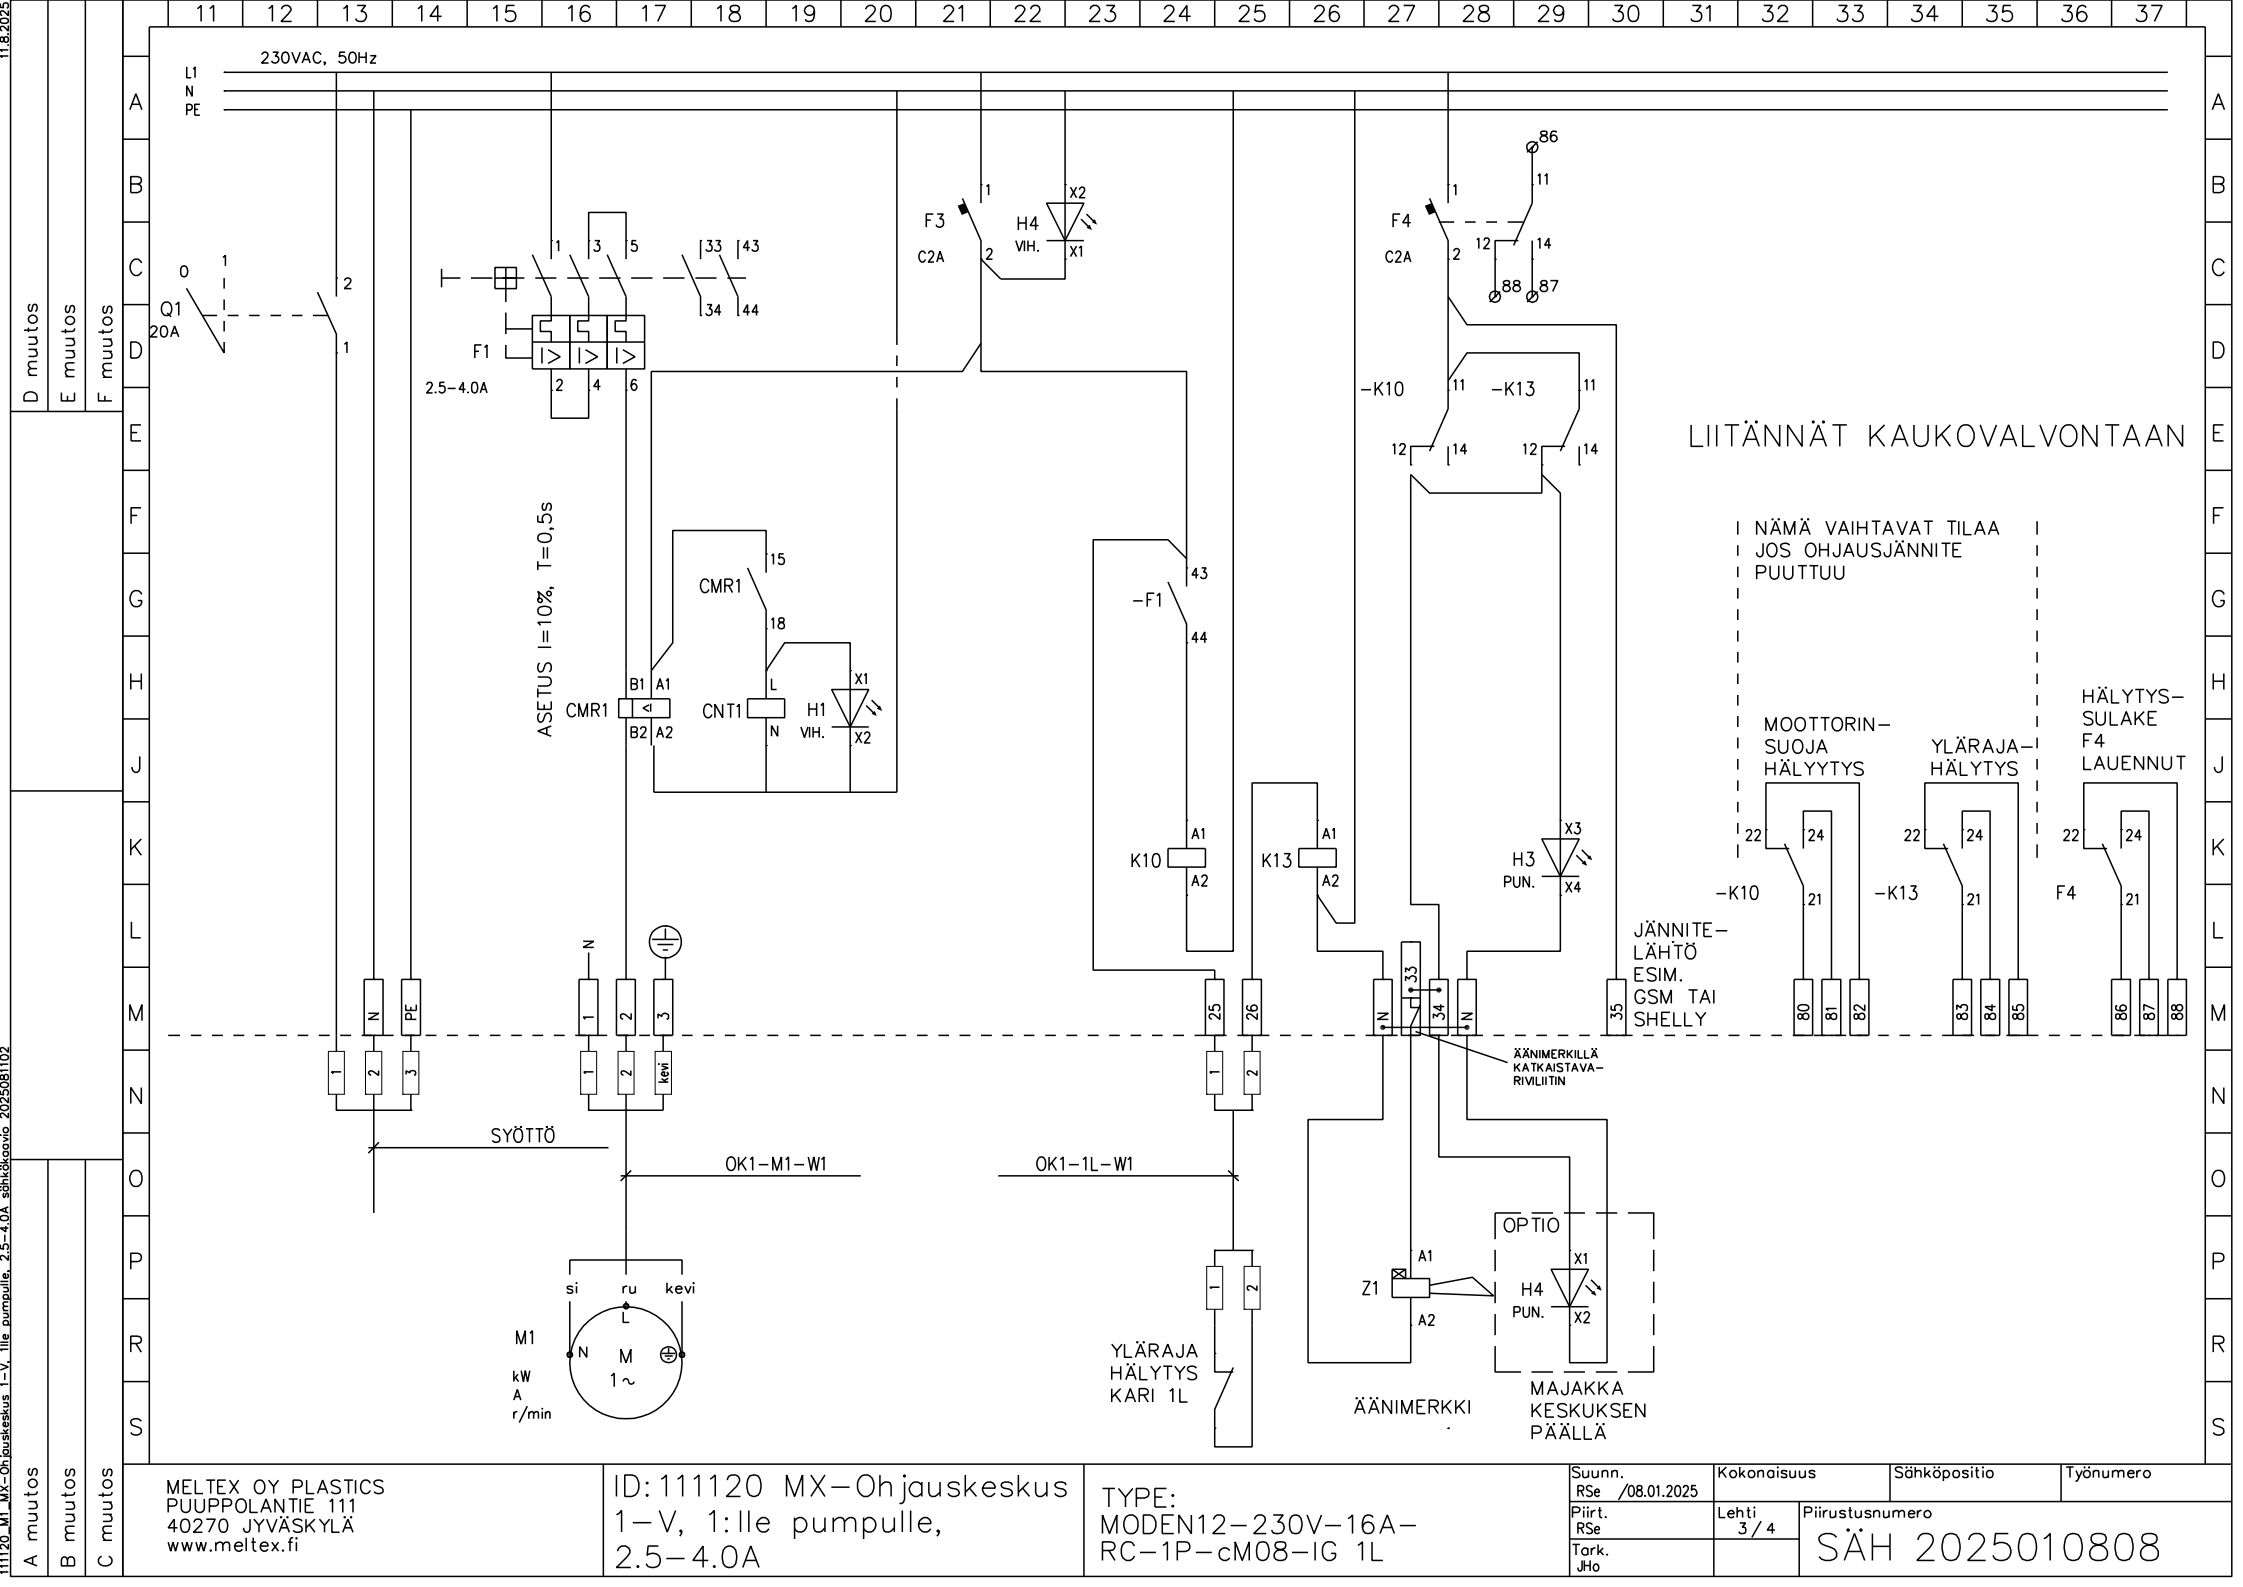

PUUPPOLANTIE 111
 FI 02070 JYVÄSKYLÄ , FINLAND
 Phone: 020 7770450 Web: www.meltex.fi XX.XX.XXXX

SN:	XXXXXXXX RXXX		
TYPE:	MODEN12-230V-16A-RC-1P-cM08-RS-IG 1L		
ID:	111120 MX-Ohjouskeskus 1-V, 1:lle pumpulle, 2,5-4.0A sähkökaavio		
InA	16A	IEC	SFS-EN61439-1
Un	230V L+N+PE	IEC	SFS-EN61439-3
F _n	50Hz	I _{cw} /I _{cc} /I _{pk}	<6kA/-kA/-kA
IP	IP54	Op.t	-25 - +40°C

SFS-EN 12050-1:2015, SFS-EN 12050-2:2015
 SFS-EN 12050-3:2015, SFS-EN 12050-4:2015

SÄH 202501808





11.8.2025																							
D muutos		E muutos		F muutos				TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.							
						1			KESKUS	MODAB121PN	ENSTO			1									
						2																	
						3	Q1		PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 1P 20A 250V	SCHNEIDER			1									
						4	F1		MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA	TeSys GV2ME08 2.5–4.0A	SCHNEIDER			1									
						5			APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER			1									
						6	F3		JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1									
						7	F4		JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER			1									
						8			APUKOSKETIN	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER			1									
						9	H3		MERKKIVALO VIHREÄ KÄY/PUN. HÄIRIÖ	iIL 230V A9E18325	SCHNEIDER			1									
						10	K10		MOOTTORINSUOJA APURELE	RXG21P7 5A 230VAC 2 C/O	SCHNEIDER			1									
						11			RELEKANTA	RXG21P7 2 C/O	SCHNEIDER			1									
						12	K13		YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXG21P7 5A 230VAC 2 C/O	SCHNEIDER			1									
						13			RELEKANTA	RXG21P7 2 C/O	SCHNEIDER			1									
						14	CMR1		VALVONTARELE VIRTAA	1CO 8A 250VAC adj. 0.5–5A	ELKO			1									
						15	CNT1		TUNNILASKURI	BW70.18 230V	MÜLLER			1									
						16	Z1		ÄÄNIMERKKI	PIEZO SUMMER BU3	AUER SIGNAL			1									
						17	X1		RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO												
						18																	
						19																	
						20																	
						21																	
						22																	
						23																	
						24																	
						25																	
						26																	
						27																	
A muutos		B muutos		C muutos		28																	
						29																	
						30																	
						31																	
						32																	
						33																	
						34																	
						35																	
						MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ www.meltex.fi								ID: 111120 MX–Ohjauskeskus 1–V, 1:lle pumpulle, 2.5–4.0A				TYPE: MODEN12–230V–16A– RC–1P–cM08–IG 1L				Suunn. RSe /08.01.2025	
Piirt. RSe		Lehti 4 / 4		Piiustus n:o SÄH 2025010808																			
Tark. JHo																							